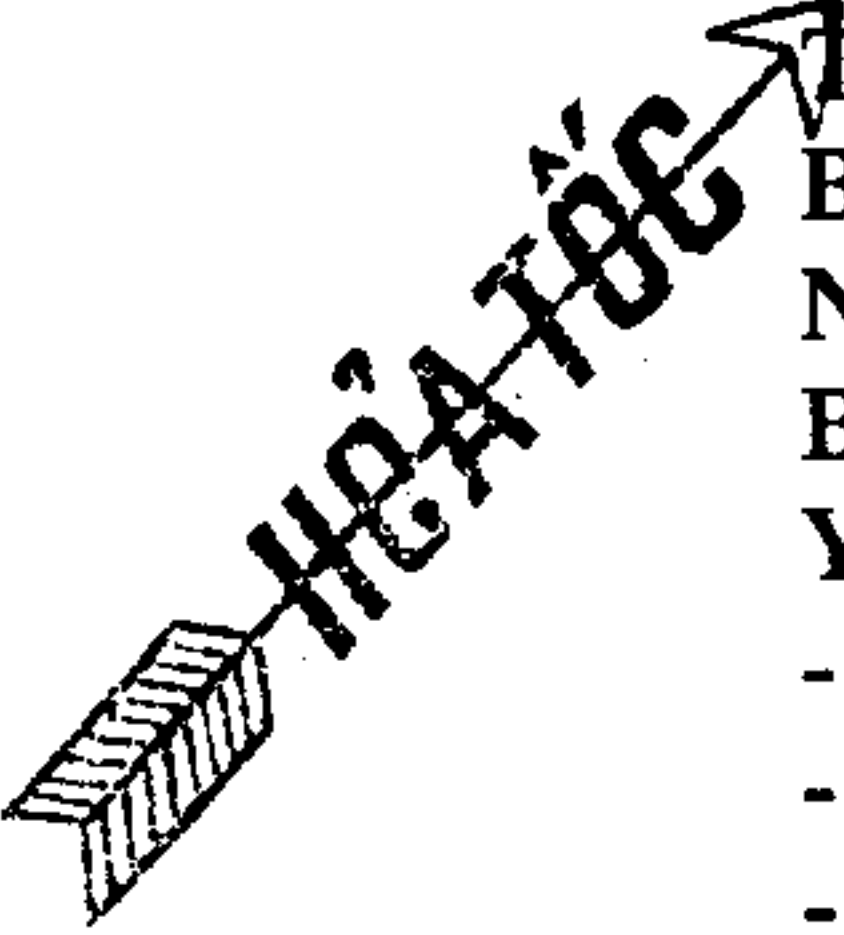


CÔNG ĐIỆN KHẨN

Số: 8473 CD/BCT-PCTT hồi 08 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐIỆN:

- 
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam;
 - Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
 - Tổng công ty Đông Bắc;
 - Các nhà máy thủy điện khu vực các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bão số 10 (tên quốc tế là DOKSURI) đang di chuyển nhanh hướng về vùng biển và đất liền nước ta. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15; từ ngày 15 đến ngày 16/9 bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta với sức gió mạnh dần lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15, kèm theo nước dâng, mưa lớn trên diện rộng.

Thực hiện Công điện số 1369/CD-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 10 năm 2017, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Các đơn vị tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; kiểm tra công trình, nhà xưởng để gia cố, khơi thông hệ thống thoát nước; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư và tổ chức ứng trực để kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra và hỗ trợ nhân dân, các đơn vị khác ứng phó khi có yêu cầu.

2. Các đơn vị thủy điện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình; vận hành hồ chứa đúng quy trình, thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định; tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ và phát điện.

3. Các đơn vị truyền tải điện, phân phối điện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, tổ chức ứng trực tại các điểm, khu vực xung yếu để khắc phục nhanh các sự cố lưới điện; triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng, công trình phòng chống thiên tai, đặc biệt các trạm bơm tiêu, chống úng.

4. Các đơn vị dầu khí triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình dầu khí trên biển, công trình dầu khí trên đất liền trong vùng ảnh hưởng của bão; di chuyển người, tàu về khu vực an toàn tránh bão.

5. Các đơn vị xăng dầu triển khai các biện pháp chống ngập các công trình, cửa hàng xăng dầu; chống tràn, trôi, nổi các bồn chứa xăng dầu; chuẩn bị nguồn dự trữ xăng, dầu phục vụ nhân dân trong vùng ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

6. Các đơn vị khai thác khoáng sản triển khai các biện pháp chống ngập mỏ, chống sạt lở các bãi thải, đảm bảo an toàn các công trình khai thác, các hồ thải quặng đuôi.

7. Các Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị ngành Công Thương trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão, mưa, lũ đảm bảo an toàn cho người, công trình và thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện này; chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là các khu vực dễ bị chia cắt do ảnh hưởng của bão và mưa, lũ gây ra.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này; thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- BCĐTW về PCTT;
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN;
- VPTT PCTT và TKCN;
- Lưu: VT, VPTT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Quốc Vượng