

Số: 250 /TB-TĐBV

Nghệ An, ngày 29 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Bản Vễ

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An tại văn bản số 117/LVHTĐ-PCTT ngày 28/7/2018 về việc lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vễ cắt giảm lũ cho hạ du, Công ty thủy điện Bản Vễ sẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vễ để cắt giảm lũ cho hạ du như sau:

Thời gian bắt đầu xả nước: 9h ngày 30/7/2018.

Lưu lượng xả: Lưu lượng xả nước xuống hạ du nhỏ hơn lưu lượng lũ về hồ để cắt giảm lũ cho hạ du, mức xả từ 340 m³/s đến 1000 m³/s (bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và lưu lượng xả qua tràn).


Công ty thủy điện Bản Vễ kính báo cáo để các đơn vị được biết.

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 117/LVHTĐ-PCTT của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nghệ An (b/c);
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An (b/c);
- Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia;
- Trung tâm dự báo KTTV Trung ương;
- Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ;
- UBND huyện Tương Dương;
- Công ty CP TCT phát triển năng lượng Nghệ An (Nhà máy thủy điện Nậm Non);
- Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam (Nhà máy thủy điện Khe Bố);
- Công ty CP năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh (Nhà máy thủy điện Chi Khê);
- EVNGENCO1 (b/c);
- Lưu: VT, P4.

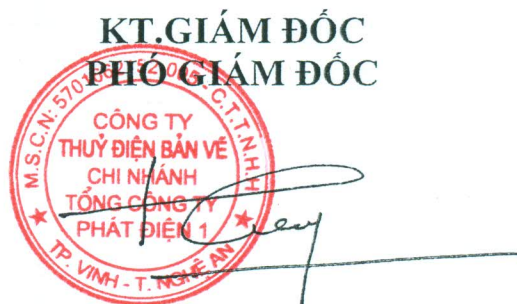


Tạ Hữu Hùng

Số: 117/LVHTĐ - PCTT

V/v: Lệnh vận hành hồ chứa thủy
điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho hạ du.

Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2018

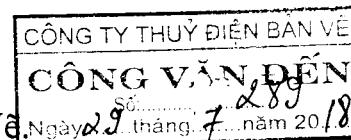

Kính gửi: Công ty Thủy điện Bản Vẽ

- Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả;

- Căn cứ bản tin dự báo Khí tượng Thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/7/2018 về tình hình mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;

- Căn cứ công văn số: 252/ĐKVBTB-DB ngày 28/7/2018 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, về việc vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho hạ du:

+ Mức nước tại Trạm thủy văn Nam Đàn lúc 10 giờ, ngày 28/7/2018 là 3,09 m (dưới báo động I: 2,31m);

+ Lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ lúc 18 giờ, ngày 28/7/2018 là 1.207 m³/s;

+ Mức nước hồ Bản Vẽ lúc 18 giờ, ngày 28/7/2018 là 190,18 m;

- Theo đề nghị của Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An lệnh:

1. Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ Bản Vẽ xả nước qua công trình với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng về hồ để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ khi mực nước hồ đạt 192,5m, (theo điều 7 Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Thời điểm bắt đầu vận hành: 9 giờ, ngày 30/7/2018.

Lưu lượng xả qua công trình: Từ 340 m³/s đến 1000 m³/s (Bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy).


2. Khi mực nước hồ Bản Vẽ gần đạt đến mực nước dâng bình thường, Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành tăng dần lưu lượng xả sao cho khi mực nước hồ Bản Vẽ đạt đến mực nước dâng bình thường thì lưu lượng nước về hồ bằng lưu lượng nước xả qua công trình.

Sau khi thực hiện xong lệnh này, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ báo cáo Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh) để có ý kiến chỉ đạo tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c);
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- BCH PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Sở: NN&PTNT, Công Thương, GTVT, Tài nguyên MT, Cục QL Đường bộ 2;
- Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ;
- UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh;
- Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (Thủy điện Khe Bô);
- Công ty cổ phần năng lượng AGRITA Nghệ Tĩnh (Thủy điện Chi Khê);
- Công ty CPPTNL Nghệ An (TĐ Nậm Non);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC** /*1/6/16*

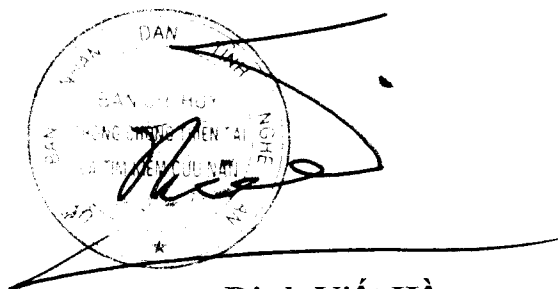

**Đinh Viết Hồng
Phó chủ tịch UBND tỉnh**